
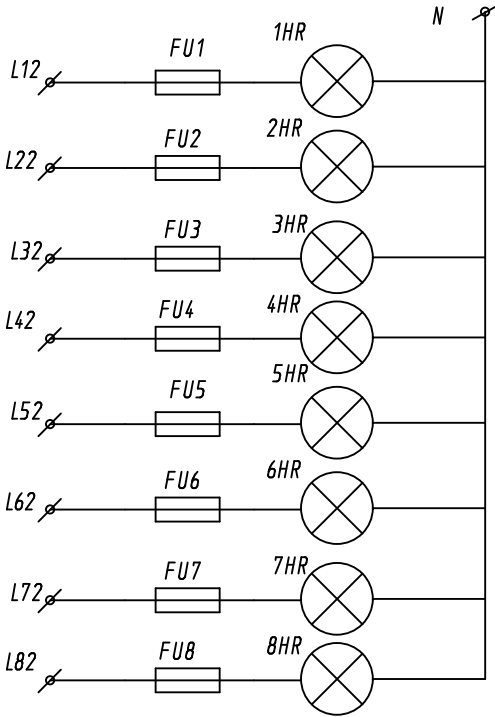


- 技术要求:
- 1.柜体尺寸:高*宽*深=2000*800*800.
 - 2.制作一件.
 - 3.柜体颜色:RAL 7035.
 - 4.所有柜门与与地排可靠相连.柜内所有带电体须有屏护.
 - 5.制作一件.

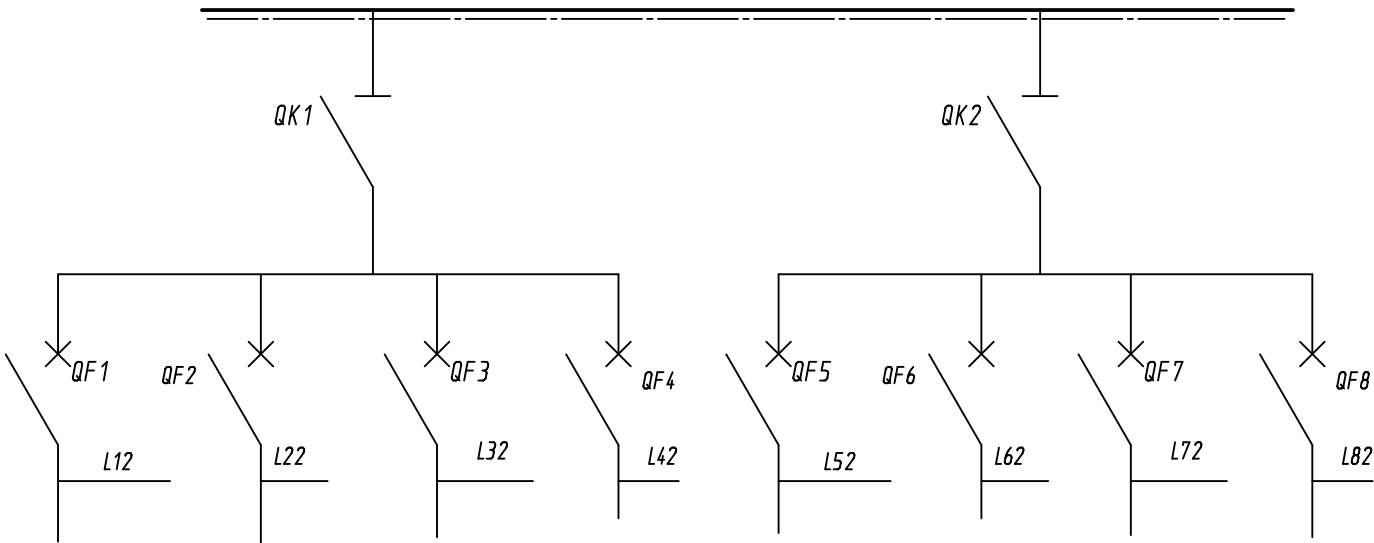

6	QK1、QK2	刀开关	HD13BX-1000/31	2	
5	QF3、QF4、QF7、QF8	塑壳断路器	RMM1-250S/3 250A	4	
4	QF2、QF5、QF6	塑壳断路器	RMM1-400S/3 400A	3	
3	QF1	塑壳断路器	RMM1-800S/3 800A	1	
2	1HR-8HR	红色信号灯	AD11-25/40-1G 交流220V	8	
1	1FU--8FU	低压熔断器	JH1A-2.5RD 4A	8	
序号	代号	名称	型号及规格	数量	备注
			都江堰二基地		
			G35生产线2#电源2P		
			GGD2-39		

设计	校核	审查	工艺检查	标准检查	审定	批准

所属 装配号	重量	比例
阶段标记		1:1
共 张	第 张	
成都光明光电股份有限公司		

责任	签名
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字