
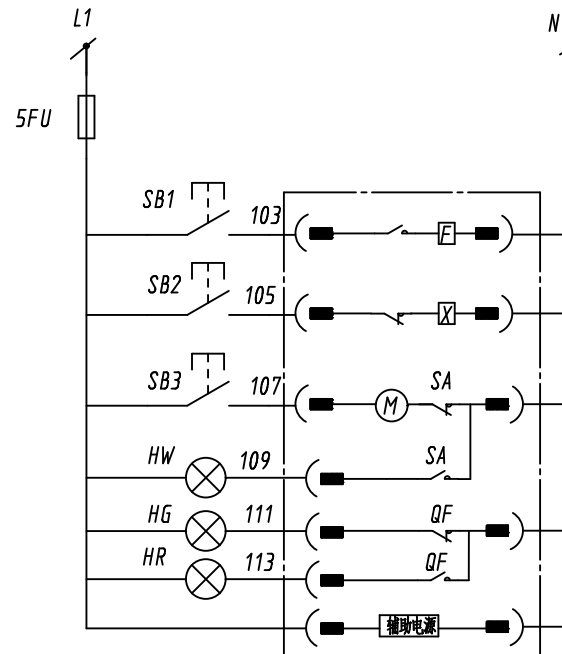
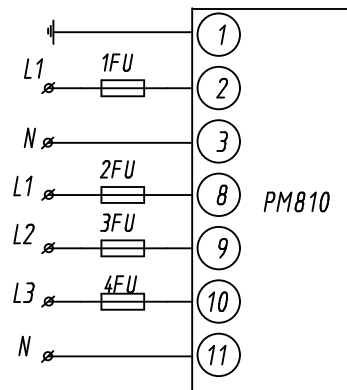
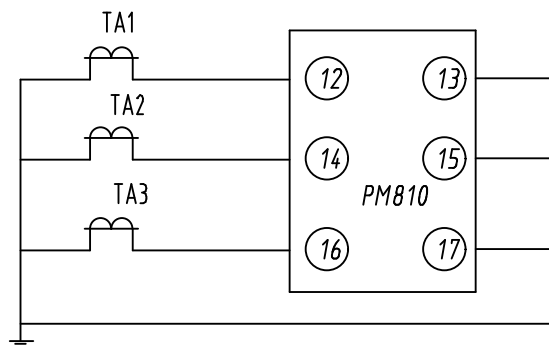


70-£00900-9

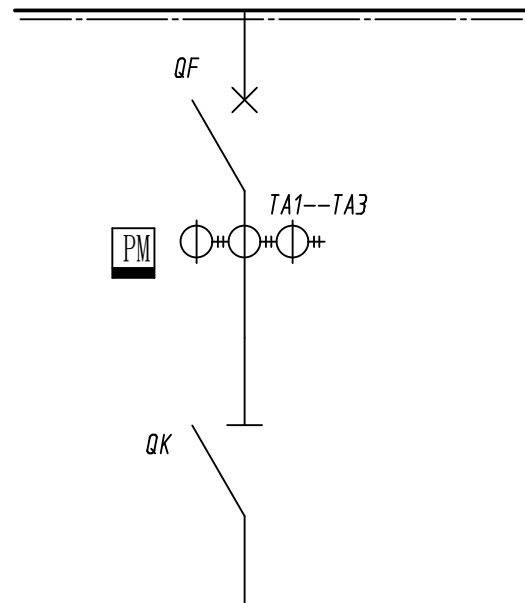

控制电源	
熔断器	
分闸	控制回路
合闸	
储能	
储能指示	
分闸指示	
合闸指示	
辅助电源	

11	QF	断路器	RMW-2000/3 1250A 3线制	1	
10	QK	刀开关	HD13BX-1500/31	1	
9	TA1--TA3	电流互感器	BH-0.66 1000/5	3	
8	PM	电力参数测量仪表	PM5350P	1	
7	SB3	旋转按钮	LA18-22*2	1	
6	SB2	绿色按钮	LA18-22	1	
5	SB1	红色按钮	LA18-22	1	
4	HR	红色信号灯	AD11-25/40-1G 交流220V	1	
3	HG	绿色信号灯	AD11-25/40-1G 交流220V	1	
2	HW	白色信号灯	AD11-25/40-1G 交流220V	1	
1	1FU--5FU	低压熔断器	JH1A-2.5RD 6A	5	
序号	代号	名称	型号及规格	数量	备注

- 技术要求: 1.该柜电缆进线沿电缆沟来,请做成下进线形式.
2.柜体尺寸:高*宽*深=2000*800*800.
3.柜体颜色:RAL 7035
4.所有柜门用黄绿双色线与地排可靠连接.柜内所有裸露带电体须有屏护.
5.制作一件.

				都江堰二基地			
				G35池炉2#电源进线柜-1P		所属 装配号	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	阶段标记		
设计					重量	比例	
校核							
审查							
工艺检查					共 7 张		第 4 张
标准检查					GGD2-05G		
审定					成都光明光电股份有限公司		
批准							